

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL

پروپوزال

مركز آموزش
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



مركز آموزش
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

مركز آموزش
آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترکیه های جستجو



ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای در نیروگاه‌های پیشرفته روسیه (WWER) با رآکتور مدل V-392

سید عبدالامیر طیبیان*

معاونت نیروگاه‌های اتمی، سازمان انرژی اتمی ایران، صندوق پستی: ۷۴۸۴-۱۹۳۹۵، تهران - ایران

چکیده: پس از سالها بهره‌برداری از نیروگاه‌های WWER 1000/320 روسی و آشکار شدن نقصهای رآکتور مدل V-320 بکار رفته در آنها، متخصصان روسی به کمک کارشناسان آمریکایی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین مراکز تحقیقاتی داخل و خارج، نیروگاه جدیدی از نوع WWER-1000 با رآکتور جدید مدل V-392 را معرفی کردند. اصلاحات در این رآکتور شامل سوخت، سیستم‌های ایمنی هسته‌ای، طراحی نوترونی و گرمایی (هیدروترمال) قلب رآکتور، ابزار دقیق و مدار اولیه و ثانویه رآکتور است. در این مقاله تنها به اصلاحات سیستم‌های ایمنی هسته‌ای، که از عوامل مهم ارتقای سطح ایمنی هسته‌ای رآکتور به شمار می‌آیند، پرداخته شده است.

واژه‌های کلیدی: پوشش ایمنی، خاموشی سریع، دفاع در عمق، سیستم‌های ایمنی فعال و غیر فعال، نگهدارنده قلب مذاب (رآکتور)

Enhancement of the Safety Level in Advanced Russian Nuclear Power Plants (WWER) with the Reactor Model V-392

Seyed Abdolamir Tabibian*

Nuclear Power Plants Division, AEOL, P.O.Box: 19395 - 7484, Tehran - Iran

Abstract: The Russian nuclear power plant (WWER) with the reactor model V-392 is designed as a Nuclear Power Plant with the enhanced safety WWER-1000 reactor of a new generation. The safety concept has been elaborated in an evolutionary approach based on thorough analysis of operating experience and design solutions of NPP units with V-320. In the reactor model V-392 the fuel, nuclear safety system, neutron and thermal hydraulic design of the reactor core; instrumentation and control, as well as primary and secondary circuit have been modified. This article refers to nuclear safety systems that have been subjected to extensive modifications in comparison with the reactor model V-320 and also play an important part in the nuclear safety level enhancement.

Keywords: containment, scram, defense in depth, active and passive safety system, core melt catcher

* email: amtabibian@hotmail.com



برای ارتقای سطح ایمنی رآکتورهای مدل قدیمی V-320 و بکارگیری اصلاحات جدید در رآکتور مدل V-392، شرکت‌های روسی AEP^(۱)، OKB Gidropress، Institute Kurchatov و شرکت‌های خارجی EDF^(۲)، GRS^(۳)، Siemens و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)^(۴)، با اتکا بر تجزیه و تحلیل ایمنی به روش‌های قطعی و احتمالی راه‌حلهای جدید طراحی سیستم‌های ایمنی را یافتند. با آزمایش‌های متعدد اعتبار آنها اثبات و در طراحی جدید رآکتور مدل V-392 منظور شد.

با توجه به حداکثر استفاده از اصول مهندسی در مفهوم "دفاع در عمق" که توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توصیه شد و بر مبنای اصول ذیل، سطح ایمنی این نوع رآکتور ارتقا یافت.

۱. بکارگیری اصل تنوع در عملکرد و یا در ساختمان سیستم‌های ایمنی برای اجرای هر عمل ایمنی که رآکتور را در مقابل «علت مشترک نقصان‌ها» حفاظت کند و دسترسی به سیستم‌های ایمنی را افزایش دهد. همچنین با بکارگیری اصل تعدد سیستم‌های ایمنی چه به صورت فعال، یعنی به کمک نیروی محرکه و چه به صورت غیر فعال، یعنی بدون استفاده از نیروی محرکه و بطور طبیعی به صورت چند ردیفی با کارایی کامل مستقل برای اجرای عملیات در هنگام کار عادی و یا در هنگام بروز حادثه در رآکتور، ایمنی آن را افزایش می‌دهند.

۲. برای جلوگیری از خطاهای انسانی نیز راه‌حلهای زیر در نظر گرفته شده‌اند:

الف- افزایش خودکاری سیستم‌های حفاظتی و کنترلی به طوری که دخالت کارکنان را به هنگام وقوع تعدادی از حوادث مبنای طراحی DBA^(۵)، به ویژه هنگام نشت از مدار اولیه به مدار ثانویه، به حداقل برساند.

ب- بکارگیری سیستم‌های غیر فعال به طوری که فعال شدن آنها نیازی به عمل پرسنل و یا به نیروی محرکه خارجی نداشته و بطور طبیعی وارد عمل شوند.

۳. بکارگیری پوشش ایمنی جدید برای رآکتور که از دو

لایه بتون مسلح ساخته شده است. لایه بتونی خارجی استوانه‌ای با گنبد کروی به ضخامت ۶۰ سانتی‌متر است که برای حفاظت رآکتور در مقابل حوادث خارجی، مانند سقوط هواپیما، موج انفجار، طوفان و گردباد و سایر بارهای خارجی علیه رآکتور ساخته شده است. سطح داخلی لایه بتونی خارجی از یک ماده پلی‌مری پوشیده شده است تا از نشت مخلوط گاز و هوای خارج شده از لایه بتونی داخلی به هنگام بروز حادثه جلوگیری شود. بین دو لایه بتونی داخلی و خارجی بتونی، فضایی به بهنای ۲/۲ متر تعبیه شده است که برای جمع‌آوری و تصفیه مخلوط هوا و گازهای رادیوآکتیو، استقرار مبدل‌های حرارتی که با جریان هوا خنک می‌شوند، همچنین برای سیستم ایمنی غیر فعال خنک کردن مولکدهای بخار بکار می‌رود.

لایه داخلی بتونی پوشش ایمنی رآکتور استوانه‌ای است با گنبد کروی که سطح داخلی آن از فولاد ضد زنگ پوشیده شده است. ضخامت این لایه ۱/۲ متر بوده و مجهز به سیستم‌های دفع هیدروژن و تخلیه هوای درونی ساختمان رآکتور و عبور دادن آن از صافی‌های ویژه است (شکل ۱).


۲- سیستم‌های ایمنی اصلاح‌کننده و ارتقادهنده سطح ایمنی هسته‌ای در رآکتور V-392

سیستم‌های ایمنی سیستم‌هایی هستند که می‌توانند رآکتور را خاموش کرده و در حالت ایمن نگاهدارند، یا حرارت تأخیری قلب رآکتور را پس از خاموشی دفع نمایند و از عواقب اثرهای ناشی از انحراف پارامترهای رآکتور در حالت بهره برداری عادی از آن [AOO]^(۶) و یا از بروز حوادث جلوگیری به عمل آورند.

سیستم‌های ایمنی رآکتورهای روسی بر حسب عملکردشان به دو صورت زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

- سیستم‌هایی که در حالت عادی کار رآکتور بکار می‌روند.
- سیستم‌هایی که برای تضمین ایمنی رآکتور کاربرد دارند. سیستم‌های تضمین‌کننده ایمنی رآکتور به چهار دسته حفاظتی، پشتیبانی، محصورکننده حوادث و کنترل طبقه‌بندی می‌شوند.

سیستم‌های حفاظتی به منظور جلوگیری و یا محدود کردن آسیب رسیدن به سوخت و یا غلاف سوخت رآکتور، همچنین

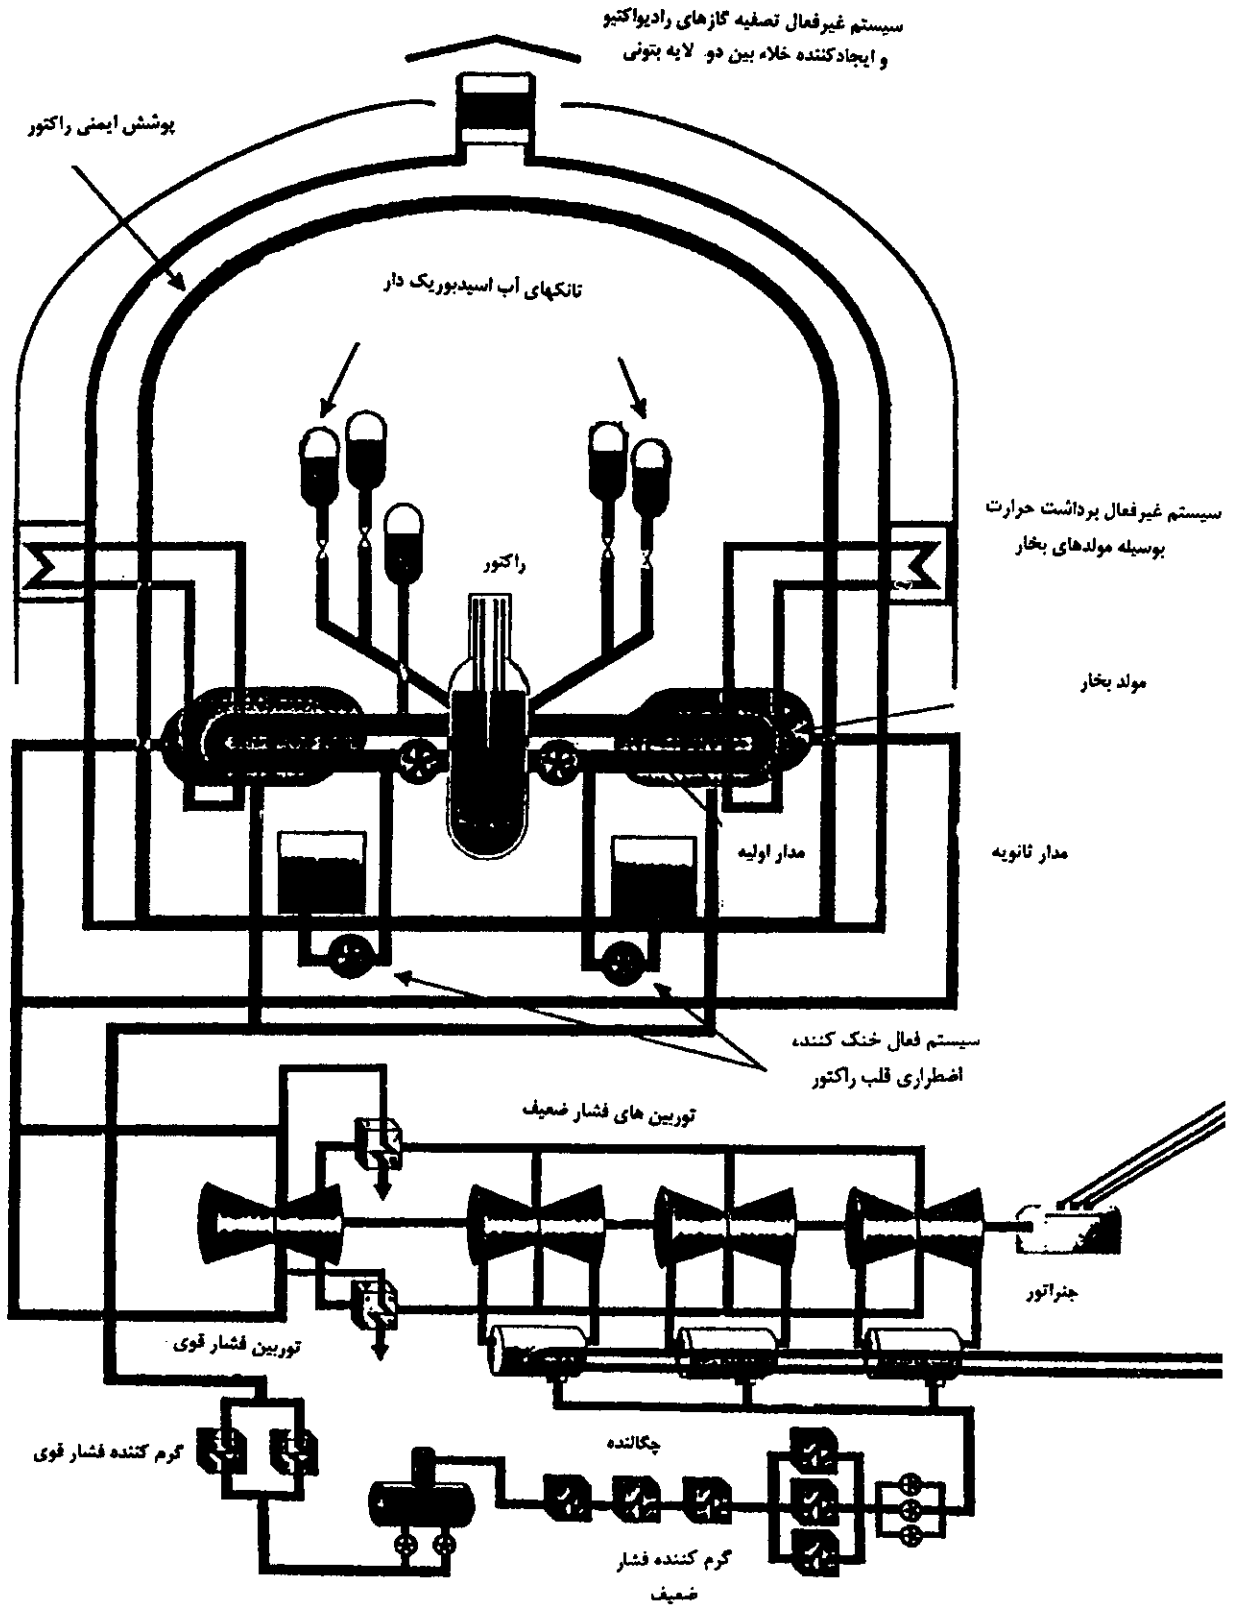

شکل ۱- پوشش ایمنی راکتور



برای حفاظت قطعات و لوله‌هایی که به نحوی با مواد رادیوآکتیو سروکار دارند بکار می‌روند.

در اینجا با توجه به موضوع مورد بحث، برخی از سیستم‌های ایمنی مهم و غیر متداول در رآکتورهای اتمی را معرفی کرده (در نیروگاه‌های اتمی سابق چنین سیستم‌هایی بکار نرفته است) و از ارائه سیستم‌های ایمنی برقی و ابزار دقیق و یا تهویه‌ای صرف نظر می‌شود.

۲-۱- سیستم‌های ایمنی حفاظتی فعال

الف- سیستم ایمنی حفاظتی چند منظوره اضطراری که خنک کننده قلب رآکتور و آب استخر حاوی دسته‌های سوخت مصرفی است. این سیستم از چهار ردیف کاملاً مستقل با درجه کارایی و $100\% \times 4$ می‌تواند در هنگام بروز حادثه قطع آب مدار اولیه رآکتور، آب اسید بوریک‌دار را در ضلع گرم یا در ضلع سرد مدار اولیه، همچنین در پایین و بالای محفظه تحت فشار تزریق کند. در حالت‌های عادی و اضطراری رآکتور، گرمای تأخیری قلب رآکتور را دفع و استخر حاوی سوخت‌های مصرف شده را نیز خنک کند. از این سیستم برای تأمین آب دوش سقف ساختمان رآکتور در هنگام بروز حادثه نیز استفاده می‌شود و توانایی جبران آب و تزریق آن در فشارهای $1-80$ bar را دارد. این سیستم در بیشتر رآکتورهای مدل V-320 سه ردیفه و با درجه کارایی کمتر است (شکل ۲).

ب- سیستم ایمنی حفاظتی دفع حرارت از مدار اولیه به وسیله مولد‌های بخار مدار ثانویه. این سیستم که متشکل از چهار ردیف کاملاً مستقل با درجه کارایی و تعدد $100\% \times 4$ است به وسیله مبدل‌های حرارتی، در هنگام بروز حادثه ابتدا مدار ثانویه را و متعاقباً مدار اولیه را خنک می‌کند و در حالت عادی کار رآکتور، آب مولد‌های بخار را نیز تصفیه می‌نماید این سیستم در رآکتورهای مدل V-320 وجود ندارد (شکل ۳).

این سیستم از چهار زیر سیستم با درجه کارایی $25\% \times 4$ تشکیل یافته است؛ هر سیستم شامل یک مخزن اسید بوریک در مسیر کنارگذر هر پمپ مدار اولیه (RCP) است که هنگام بروز نقص در سیستم میله‌های کنترل، به طوری که موجب خاموشی سریع رآکتور نگردد وارد عمل می‌شود و به صورت غیر فعال آب اسید بوریک‌دار را داخل ورودی پمپ مدار اولیه می‌کند. علت ورود آب این سیستم به مدار اولیه، وجود اختلاف فشار بین خروجی و ورودی پمپ مدار اولیه است و در حالت قطع کامل برق حتی با وجود خلاص چرخیدن پمپ کار می‌کند. یعنی چنانچه میله‌های کنترل‌گیر کنند و رآکتور به سرعت خاموش نشود فرمانی به شیرهای این سیستم می‌رسد که با باز شدن آنها رآکتور به وسیله آب اسید بوریک دار زیر بحرانی می‌گردد. این سیستم در رآکتورهای مدل V-320 وجود ندارد.


ب- سیستم ایمنی غیر فعال برای سرازیر کردن آب اسید بوریک‌دار به داخل رآکتور هنگام نشت مدار اولیه.

این سیستم از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول شامل چهار مخزن به نام اکومولاتور ۱ با درجه کارایی و تعدد $50\% \times 4$ است که حجم هر یک ۵۰ مترمکعب بوده و گاز ازت با فشار (۶۰ bar) به وسیله شیر یک طرفه آب اسیدبوریک‌دار را از بالا و پایین به محفظه تحت فشار وارد می‌کند.

قسمت دوم شامل هشت عدد (اکومولاتور ۲) با درجه کارایی $33\% \times 4$ است که حجم هر یک ۱۲۰ متر مکعب بوده و هنگام بروز حادثه می‌تواند در فشار ۱۵ bar آب اسیدبوریک‌دار را وارد ضلع‌های گرم و سرد مدار اولیه رآکتور نماید. آب این مخزن‌ها حتی در بروز حادثه قطع کامل برق، می‌تواند به مدت ۲۴ ساعت رآکتور را خنک نگهدارد. چنانچه قطع برق ادامه یابد، خنک کردن قلب رآکتور توسط سیستم غیر فعال به وسیله مولد‌های بخار و آن نیز توسط مبدل‌های حرارتی که با جریان طبیعی هوا خنک می‌شوند، میسر می‌گردد. رآکتورهای V-320 فقط قسمت اول این سیستم را دارند (شکل ۴).

۲-۲- سیستم‌های ایمنی غیر فعال

الف- سیستم ایمنی تزریق سریع اسید بوریک به مدار اولیه.

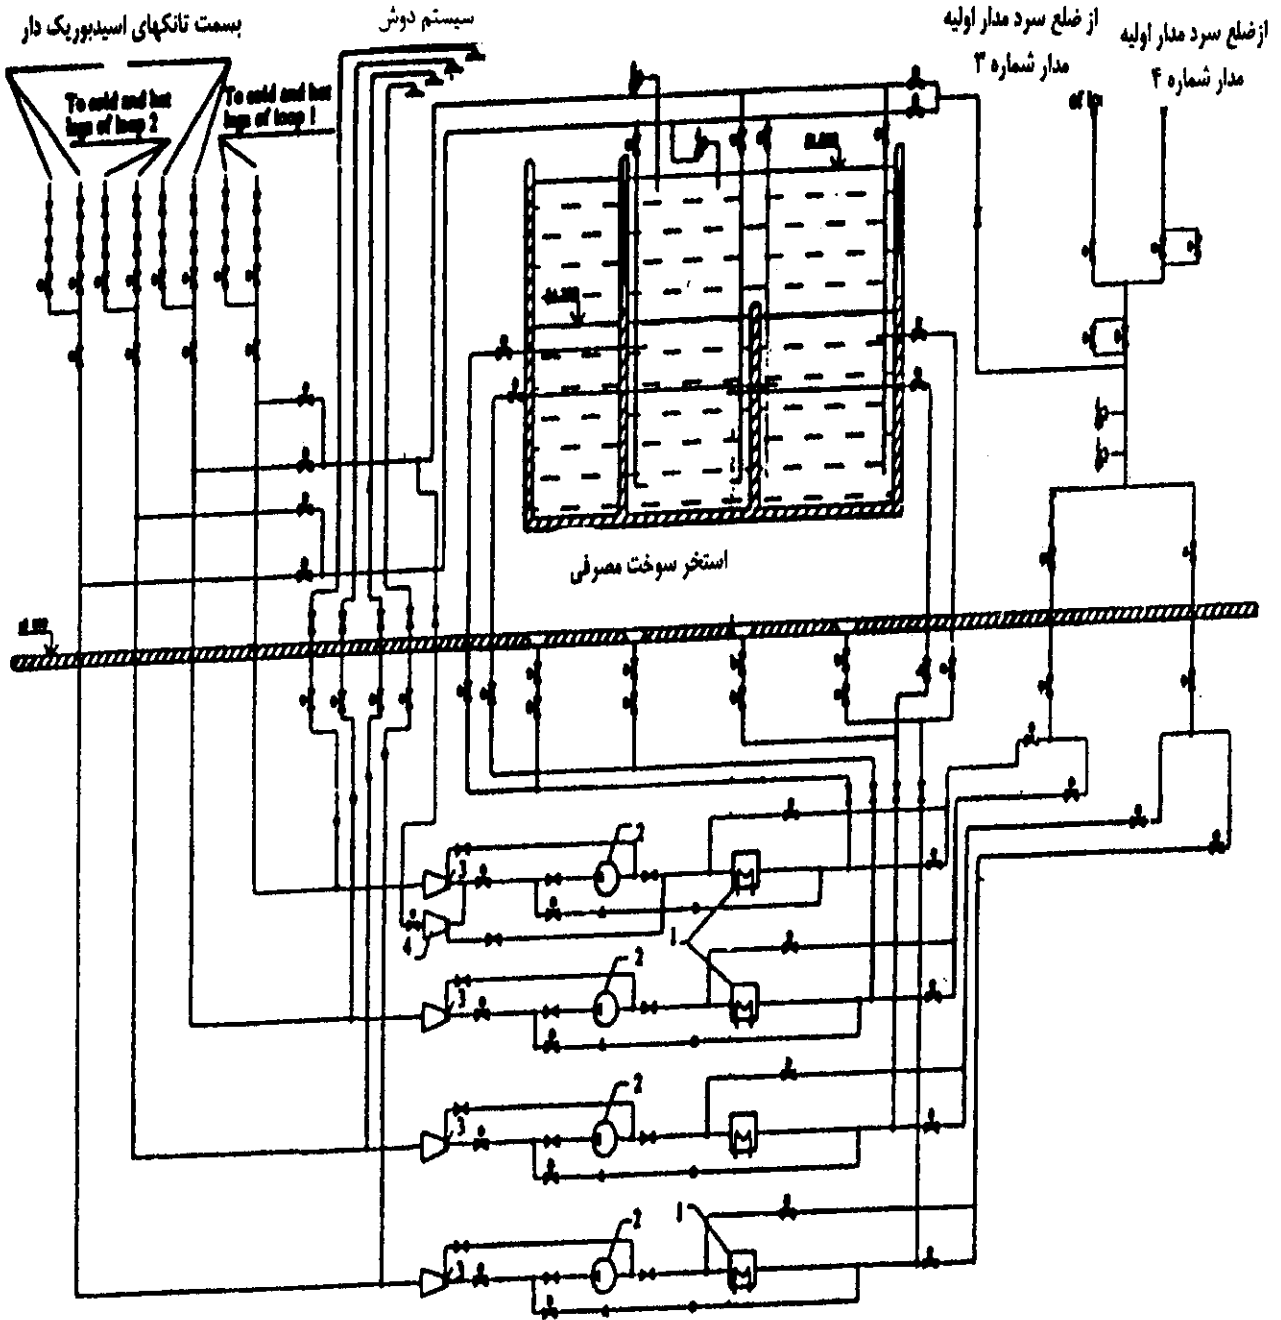


لیست قطعات

تعداد	اندازه	شرح	قطعه
۴	$S = 930M^1$	مبدل‌های حرارتی خنک کننده	۱
۴	$Q = 230 M^3/h$	پمپ‌های خنک کننده	۲
۴	$Q = 230 - 800 M^3/h$	جت پمپ‌های اصلی	۳
۴	$Q = 20 - 30 M^3/h$	جت پمپ‌های کمکی	۴




به سمت
 توربین

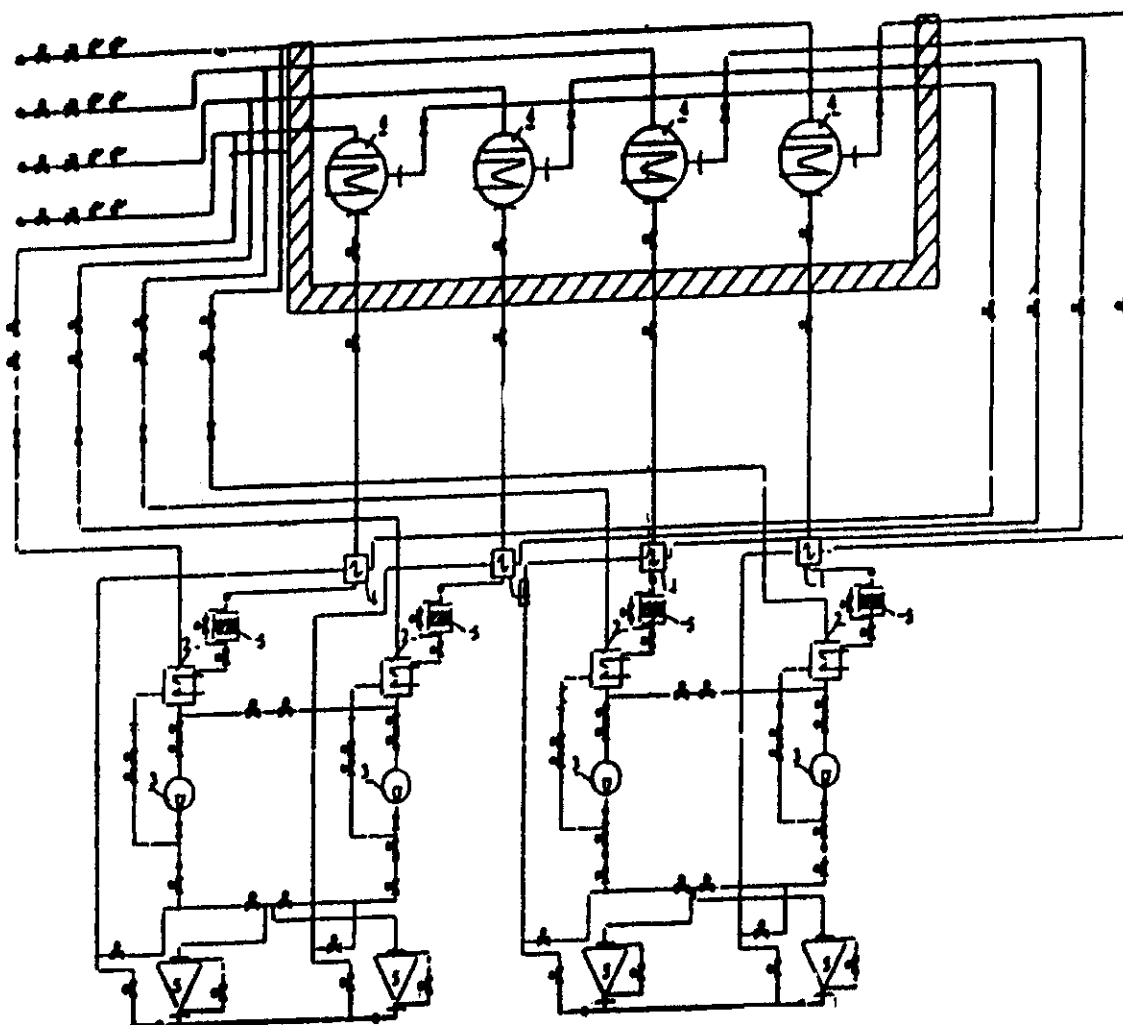

تعداد	اندازه	شرح	قطعه
۴	$S=500 \text{ M}^2$	سطح تبادل حرارتی مبدل حرارتی	۱
۴	$N=64 \text{ MW}$	توان تبادل حرارتی مبدل حرارتی	۲
۴	$Q=150 \text{ M}^3/\text{h}$ $P=0.7 \text{ MPa}$	پمپ‌های خنک کننده اضطراری	۳
۴		مولد بخار	۴
۴		فیلترهای دمای بالا	۵

شکل ۳- سیستم‌های فعال خنک کننده اضطراری و تصفیه آب مولدهای بخار

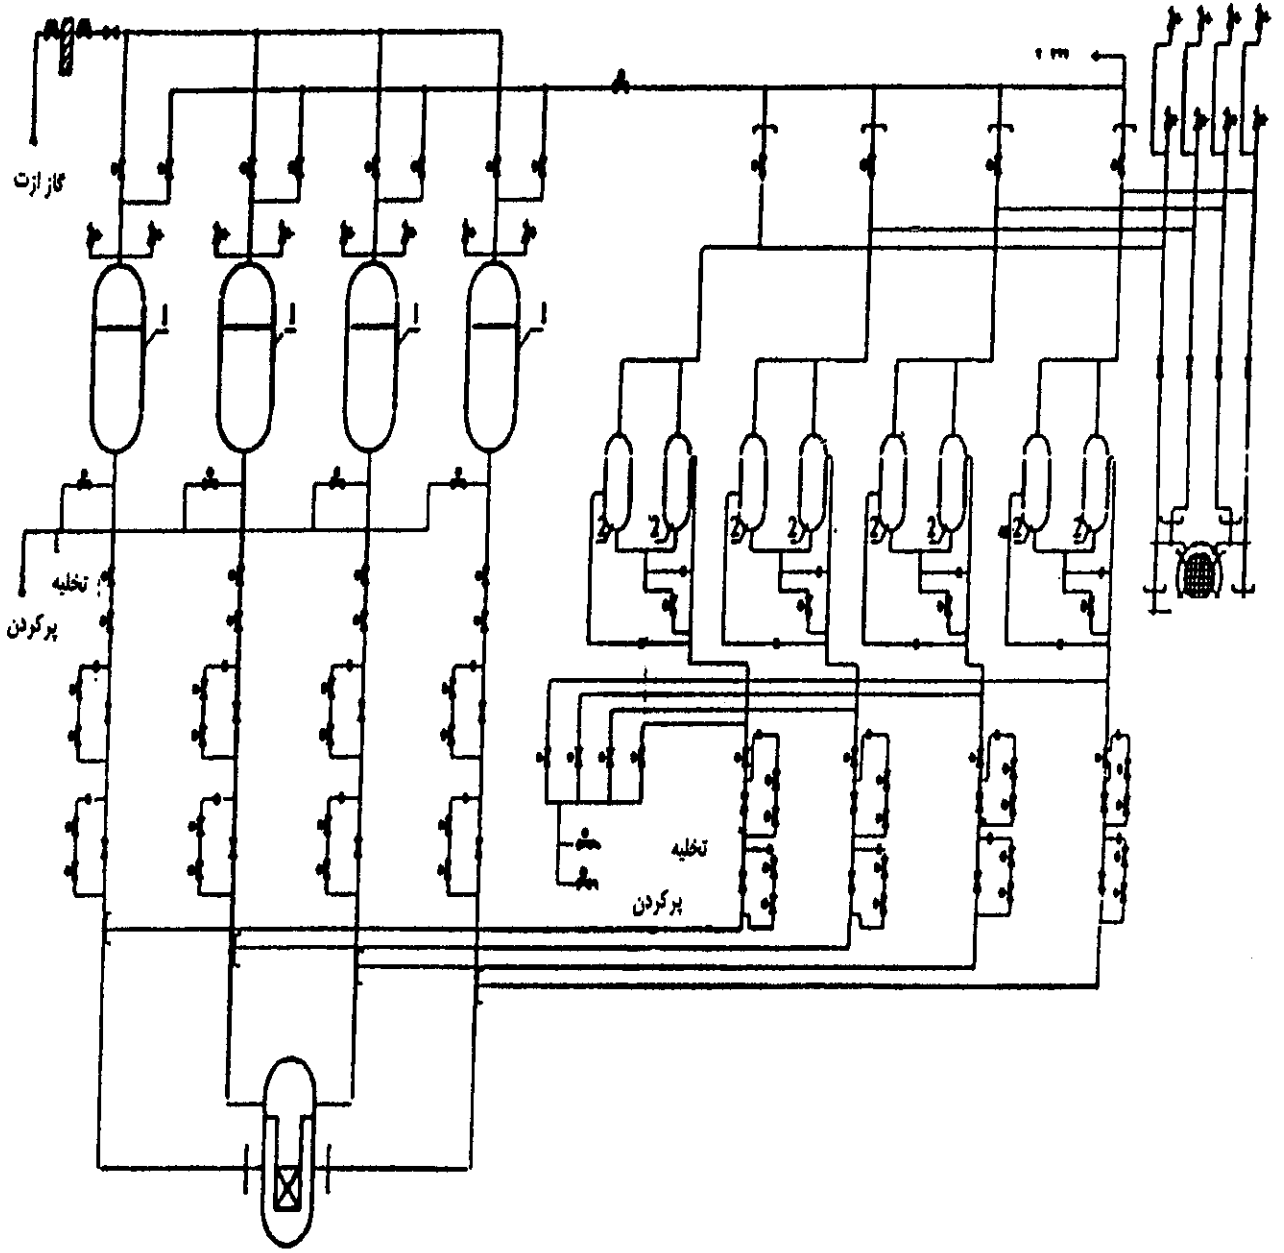

لیست قطعات

تعداد	اندازه	شرح	قطعه
۴	$V=60 \text{ m}^3$ $P=7.0 \text{ MPa}$	تانکهای قسمت اول	۱
۸	$V=120 \text{ m}^3$ $P=1/0 \text{ MPa}$	تانکهای قسمت دوم	۲

شکل ۴ - سیستم غیر فعال مخزنهای اسید بوریک



۳- نتیجه گیری

سیستمهای ارائه شده در این مقاله، یا در طراحی رآکتورهای V-320 اصلاً بکار نرفته‌اند، یا اگر بکار رفته‌اند با تعداد ردیفهای کمتر و کارایی کمتر بوده‌اند. در مورد حوادث ورای مبنای طراحی (BDBA) که در آن سوخت رآکتور آسیب می‌بیند، سیستمهای ویژه‌ای به طور غیر فعال در مدل V-392 بکار رفته‌اند که تراز ایمنی آنرا افزایش داده‌اند.

در جدول ۱ توزیع احتمال آسیب رسیدن به قلب رآکتور که از انواع حوادث داخلی آغازگر (IE)^(۸) ناشی می‌شود در مدل V-392 نشان داده شده است. و بهبود سطح ایمنی رآکتور با مقایسه با مدل V-320 در جدول ۲ رآکتور مشاهده می‌شود.


احتمال وقوع پیش آمدهای آغازگر (IE) را با محاسبات آماری پیچیده بدست می‌آورند و به وسیله آنها سهم وقوع هر پیش آمد را که منجر به بدترین حادثه، یعنی آسیب رسیدن به قلب رآکتور، می‌شود بدست می‌آورند. احتمال آسیب رسیدن به قلب هر رآکتور V-392 در سال برابر $10^{-8} \times 4/77$ است که در مقایسه با سایر رآکتورها، حتی رآکتورهای مدرن که این احتمال در آنها مضربی از 10^{-1} است، کمتر بوده است (جدول ۱).

در جدول ۲، این احتمال برای رآکتورهای V-320 و V-392 مقایسه شده است. در این جدول توزیع احتمال برای هفت پیش آمد مهم منظور شده اما در جدول ۱ این توزیع برای نه (۹) پیش آمد مهم در نظر گرفته شده است. با مقایسه عدد $10^{-5} \times 4/77$ برای رآکتورهای V-320 و عدد $10^{-8} \times 2/85$ برای رآکتورهای V-392 معلوم می‌شود که احتمال آسیب به قلب رآکتور تا چه اندازه کمتر است. و این نشان می‌دهد که با بکارگیری سیستمهای جدید، تراز ایمنی رآکتور افزایش یافته است.


ج- سیستم ایمنی غیر فعال جذب حرارت مدار اولیه به وسیله مولدهای بخار. این سیستم برای خنک کردن طولانی قلب رآکتور و مدار اولیه آن در هنگام بروز حادثه بکار می‌رود و از چهار ردیف با درجه کارایی $4 \times 33\%$ تشکیل شده است. هر ردیف به یک مولد بخار و یک مبدل حرارتی موجود در فضای میانی دو لایه بتونی ساختمان رآکتور اختصاص دارد. این مبدل حرارتی بطور غیر فعال با عبور هوای آزاد، مولد بخار را خنک می‌کند و متعاقباً مدار اولیه با گردش طبیعی آب خنک می‌شود (شکل ۵). این سیستم در رآکتورهای مدل V-320 وجود ندارد.

د- سیستم ایمنی غیر فعال فشار منفی بین دو لایه بتونی پوشش رآکتور. این سیستم ایمنی در حادثه‌های ورای مبنای طراحی رآکتور (BDBA)^(۷) توانایی جمع‌آوری مخلوط گاز و بخار رادیوآکتیو را دارد و قبل از دفع آن به هوای آزاد از صافی‌های ویژه عبور داده و تصفیه می‌کند. خلاء لازم، در اثر عبور هوا از این معبر بطور غیر فعال ایجاد می‌شود. این سیستم در رآکتورهای مدل V-320 وجود ندارد.

ه- بکار بردن نگهدارنده قلب مذاب رآکتور در زیر محفظه تحت فشار. برای اطمینان از اینکه در حوادث ورای مبنای طراحی، که منجر به ذوب سوخت می‌شوند مواد رادیوآکتیو از حدود مشخصی تجاوز نکنند، این محفظه از بتون مسلح به قطر ۳ متر ساخته شده و دارای ورودی آب و خروجی بخار است به طوری که بتواند قلب مذاب را نیز خنک نگهدارد (شکل ۶). این نگهدارنده در رآکتورهای مدل V-320 وجود ندارد.

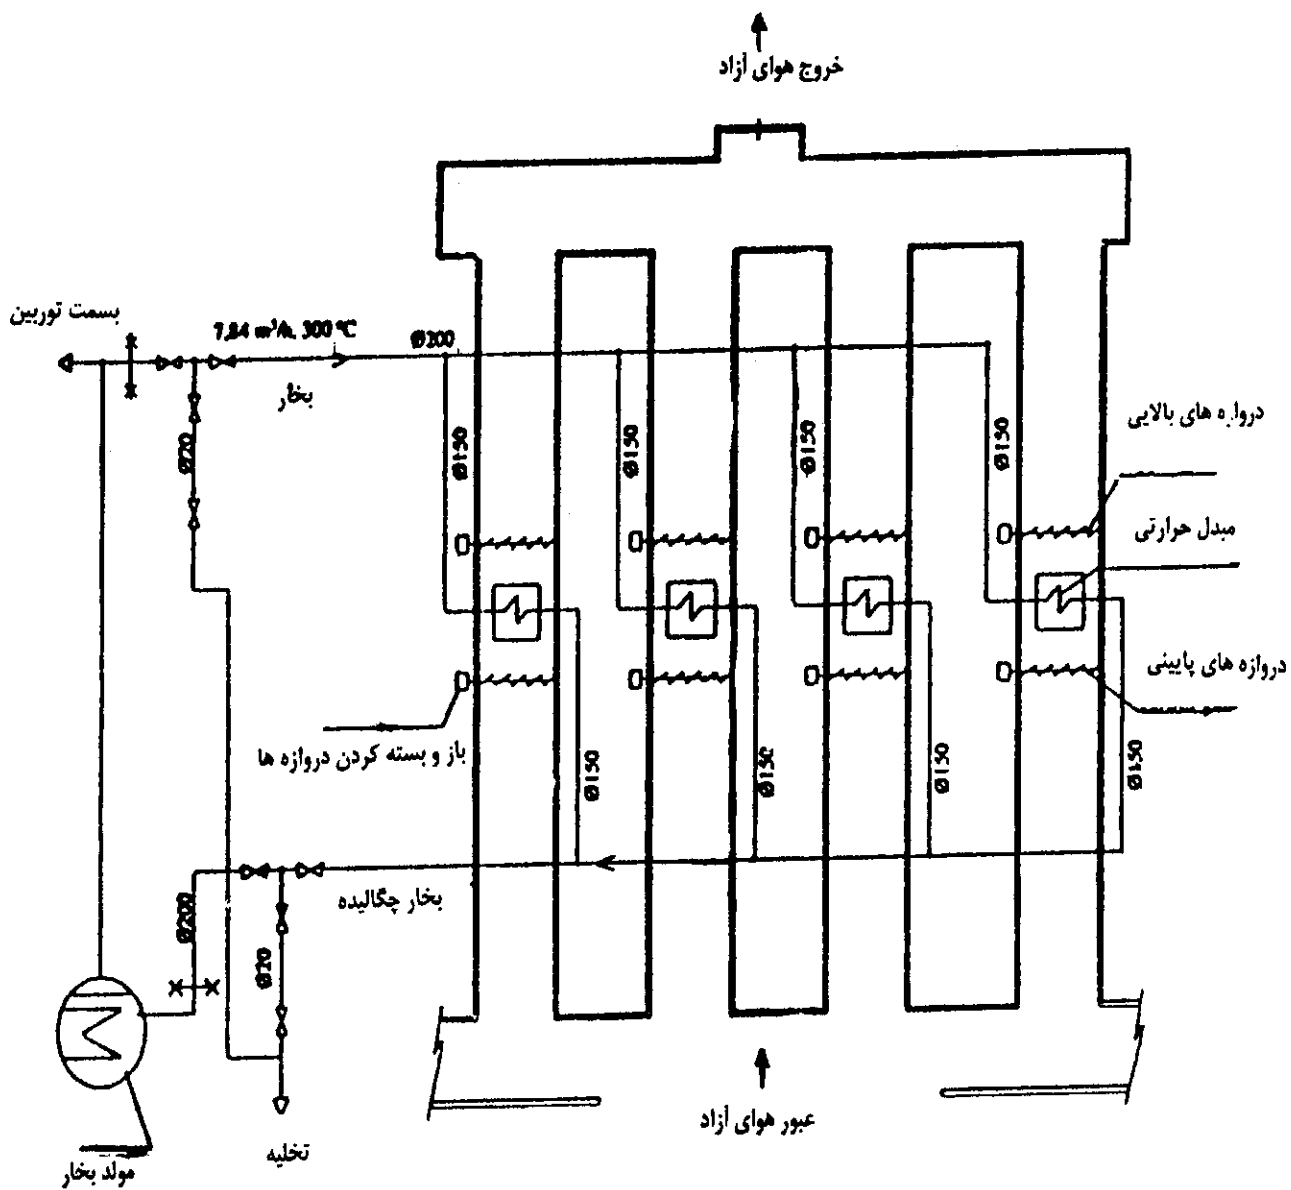

شکل ۵- سیستم غیر فعال برداشت حرارت به وسیله مولد های بخار

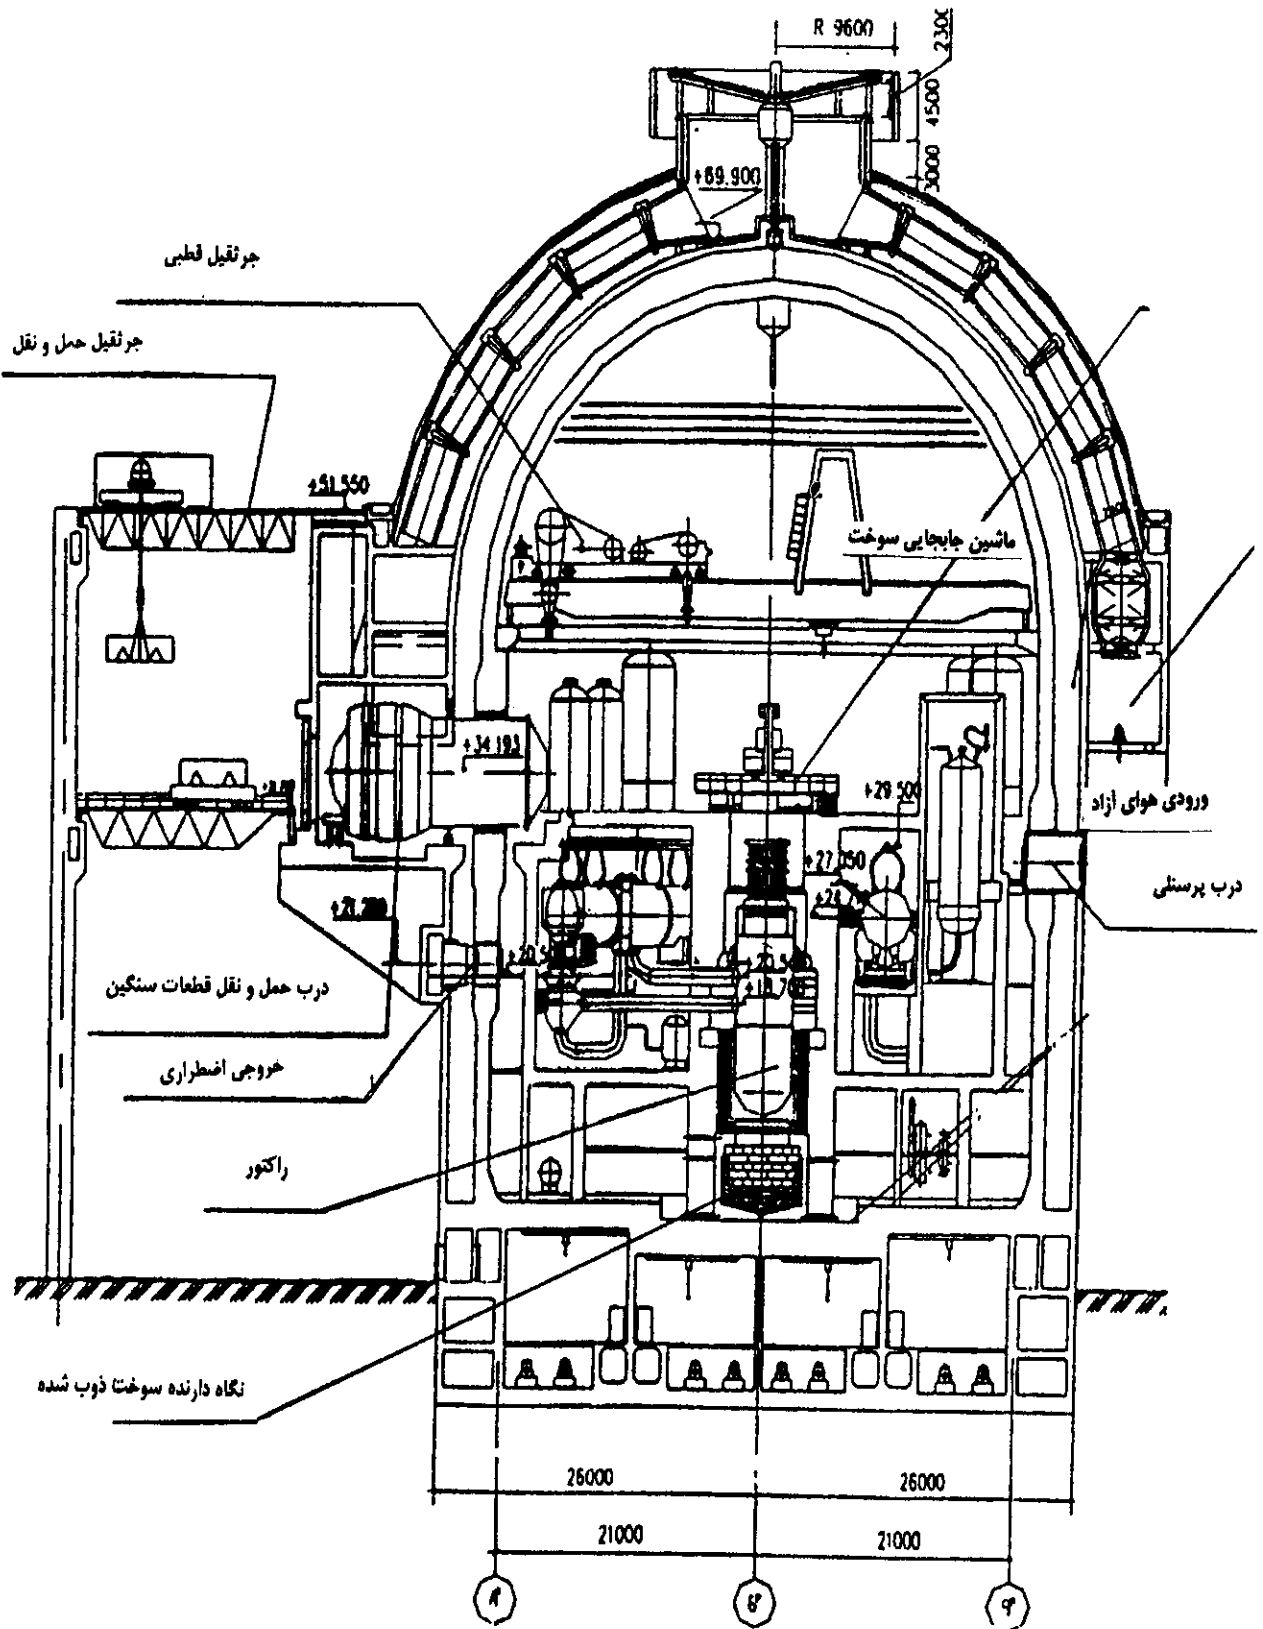

شکل ۶- طرح کلی رآکتور V-392 که در آن نگهدارنده سوخت ذوب شده دیده می‌شود

جدول ۱ - توزیع احتمال پیش آمدهای آغاز گر^(۸) (IE) در رآکتور V-392 که منجر به آسیب در قلب رآکتور می‌گردند.

توزیع احتمال آسیب به قلب رآکتور		احتمال وقوع برای هر رآکتور در سال	پیش آمدهای آغاز گر ^(۸) (IE)
% احتمال نسبی	احتمال مطلق برای هر رآکتور در سال		
-	-	-	۱- حوادث از دست رفتن خنک کننده قلب رآکتور در زیر پوشش ایمنی رآکتور (LOCA)
۸/۲۶	$1/26 \times 10^{-9}$	$3/20 \times 10^{-3}$	۱/۱. حادثه کوچک مانند شکستن لوله‌های نازک متصل به مدار اولیه (SLOCA)
<۱	$3/64 \times 10^{-11}$	$1/00 \times 10^{-3}$	۱/۲. حادثه متوسط مانند شکستن لوله‌های متوسط متصل به مدار اولیه (MLOCA)
۸/۱۴	$6/79 \times 10^{-11}$	$3/20 \times 10^{-4}$	۱/۳. حادثه بزرگ مانند شکستن لوله اصلی مدار اولیه (LLOCA)
۸/۲۶	$1/26 \times 10^{-9}$	$1/00 \times 10^{-3}$	۲- قطع لوله‌های مدار ثانویه و از دست رفتن آب مدار ثانویه
۸/۱۵	$7/38 \times 10^{-9}$	$1/00 \times 10^{-1}$	۳- خاموشی رآکتور
۸/۱۵	$7/38 \times 10^{-9}$	$1/00 \times 10^{-1}$	۴- عدم برداشت حرارت از مدار ثانویه
۸/۱۶	$7/91 \times 10^{-9}$	$1/00 \times 10^{-1}$	۵- قطع برق خارجی نیروگاه
<۱	$2/67 \times 10^{-11}$	$1/00 \times 10^{-3}$	۶- قطع خط لوله مجزا از مولد بخار
<۱	$1/29 \times 10^{-11}$	$4/00 \times 10^{-4}$	۷- قطع خط لوله متصل به مولد بخار
۸/۲۲	$1/07 \times 10^{-8}$	$3/50 \times 10^{-9}$	۸- عدم برداشت حرارت در هنگام خاموشی رآکتور و باز بودن در محفظه تحت فشار
۸/۲۳	$1/12 \times 10^{-8}$	$3/70 \times 10^{-3}$	۹- قطع برق خارجی نیروگاه در هنگام خاموشی رآکتور و باز بودن در محفظه تحت فشار
۱۰۰	$4/77 \times 10^{-8}$		احتمال کلی پیش آمدهای آغاز گر

جدول ۲ - مقایسه توزیع احتمال آسیب به قلب رآکتور V-392 با رآکتور شماره ۴ بالاکورا روسیه V-320

توزیع احتمال آسیب به قلب رآکتور		احتمال IE	پیش آمدهای آغاز گر ^(۸) (IE)	
رآکتور مدل V-320				رآکتور مدل V-392
% احتمال نسبی	احتمال مطلق برای هر رآکتور در سال	% احتمال نسبی	احتمال مطلق برای هر رآکتور در سال	
-	-	-	-	۱- حوادث از دست رفتن خنک کننده قلب رآکتور در پوشش ایمنی رآکتور (LOCA)
۰/۸	$3/40 \times 10^{-7}$	۸/۴/۹	$1/26 \times 10^{-9}$	۱/۱. حادثه کوچک مانند شکستن لوله‌های نازک متصل به مدار اولیه (SLOCA)
۰/۲	$8/30 \times 10^{-8}$	۸/۱/۴	$3/64 \times 10^{-11}$	۱/۲. حادثه متوسط مانند شکستن لوله‌های متوسط متصل به مدار اولیه (MLOCA)
۸/۰/۱	$5/40 \times 10^{-8}$	۸/۲/۶	$6/79 \times 10^{-11}$	۱/۳. حادثه بزرگ مانند شکستن لوله اصلی مدار اولیه (LLOCA)
۸/۲/۶	$1/10 \times 10^{-6}$	۸/۴/۹	$1/28 \times 10^{-9}$	۲- تداخل انواع (LOCA)
۸/۳/۹	$1/60 \times 10^{-6}$	۸/۲۸/۶	$7/38 \times 10^{-9}$	۳- خاموشی رآکتور
۸/۱/۵	$6/50 \times 10^{-7}$	۸/۲۸/۶	$7/38 \times 10^{-9}$	۴- عدم برداشت حرارت از مدار ثانویه
۸/۸۲/۹	$3/54 \times 10^{-9}$	۸/۳۰/۶	$7/91 \times 10^{-9}$	۵- قطع برق خارجی نیروگاه
۸/۸/۰	$3/40 \times 10^{-6}$	۸/۰/۱	$2/67 \times 10^{-11}$	۶- قطع خط لوله مجزا از مولد بخار
۸/۰	$1/00 \times 10^{-11}$	۸/۰/۵	$1/29 \times 10^{-11}$	۷- قطع خط لوله متصل به مولد بخار
۱۰۰	$4/27 \times 10^{-9}$	۱۰۰	$2/85 \times 10^{-8}$	احتمال کلی پیش آمدهای آغاز گر



پی‌نوشت‌ها:

۱-AEP: Atom Energoprojekt

۲-EDF: Electricité DE France

۳-GRS: Gesell chaft fu Reaktor Sicherheit

۴-IAEA: International Atomic Energy Agency

۵-DBA: Design Basis Accident

به حوادثی اطلاق می‌شود که ضوابط طراحی نیروگاه آنها را پیش بینی کرده است به طوری که آسیب رسیدن به سوخت رآکتور و نشت مواد رادیوآکتیو از محدوده‌های مجاز تجاوز نکند.

۶-AOO: Anticipated Operational Occurrence

انحراف پارامترهای رآکتور در حالت بهره برداری رآکتور که دست کم یک بار در طول بهره برداری اتفاق می‌افتد و هیچ آسیبی به قطعات ایمنی نمی‌رساند و منجر به یک حادثه (مانند خاموشی ناگهانی یکی از پمپ‌های مدار اولیه) نمی‌شود.

۷-BDBA: Beyond Design Basis Accident

به حوادثی اطلاق می‌شود که شدت آنها از حوادث (DBA) بیشتر است. برخی از آنها آسیب جدی به قلب رآکتور نمی‌رسانند و برخی دیگر بنام حوادث شدید (Sever accident) ممکن است آسیب جدی به قلب رآکتور برسانند. معمولاً این حوادث از ترکیب چند حادثه کوچکتر

(DBA) بوجود می‌آیند. در رآکتور V-392 در موارد ذیل اقداماتی بعمل آمده است تا به سوخت رآکتور صدمه‌ای وارد نشود و منجر به بروز یک حادثه شدید (از جمله موارد زیر) نگردد:

- قطع کامل کلیه منابع تغذیه برق A.C.

- قطع کامل آب تغذیه مولدهای بخار.

- حادثه خاموش نشدن سریع رآکتور در اثر خرابی میله‌های کنترل.

- حادثه قطع خنک کننده مدار اولیه (شکستن قطورترین لوله) با نبودن سیستم خنک کننده اضطراری قلب رآکتور.

- حادثه قطع خنک کننده مدار اولیه (شکستن قطورترین لوله) و انسداد پمپ‌های گردش آب.

- قطع لوله بخار با نبودن عدم سیستم خنک کننده اضطراری قلب رآکتور.

- قطع ۲۴ ساعته دفع حرارت تأخیری از قلب رآکتور در موقع خاموشی رآکتور.

۸-IE: Initiating Events

به اتفاقاتی اطلاق می‌شود که ممکن است به انواع حوادث AOO، DBA، BDBA، Sever Accident منجر شود و خودش حادثه تلقی نمی‌شود مانند شکستن یک لوله و یا خطای یک اپراتور.

References:

1. The documents have been represented in IAEA- IRA/4/029 workshop on Nuclear Power Plant with WWER-1000 Tehran, (July 1999).
2. IAEA – EBP-WWER-01 Guidelines for accident analysis of WWER Nuclear Power Plants (December 1995).
3. IAEA – WWER-SC-034 End of mission report on preliminary review of the design safety features of WWER-1000 type V-392 reactor proposed for Bushehr NNP in Iran (1995).
4. OPB-88/97 (PNAE G-01-011-97) General provisions for assurance of safety at nuclear power stations (1997).
5. IAEA-EBP-WWER-05 Safety issues and their ranking for WWER 1000 model 320 NPP (1996).
۶. فرهنگ نامه علوم و تکنولوژی هسته‌ای به اهتمام کمیته واژه نامه هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران (۱۳۷۶).
۷. رآکتورهای آب تحت فشار و سیر تکاملی آنها در نیروگاه‌های هسته‌ای، تألیف دکتر رضا خزانه (۱۳۷۵).

SID



سرویس های ویژه



سرویس ترجمه تخصصی



کارگاه های آموزشی



بلاگ مرکز اطلاعات علمی



عضویت در خبرنامه



فیلم های آموزشی

کارگاه های آموزشی مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی



PROPOSAL
پروپوزال

پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی

دکتره تبریزی

کارگاه آنلاین
پروپوزال نویسی و پایان نامه نویسی



روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی

دکتره تبریزی

کارگاه آنلاین
روش تحقیق و مقاله نویسی علوم انسانی



ISI
Scopus

آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو

دکتره تبریزی

کارگاه آنلاین آشنایی با پایگاه های اطلاعات علمی بین المللی و ترند های جستجو